


桑折町 250mメッシュ図

桑折町原発事故対策室で測定した放射線量について、
その結果を図面右下凡例により、メッシュを色分けしたものです。
各区画ごとの線量については別紙に記載しております。

■測定日時：平成23年11月7日から11月29日

■測定機器：日立アロカメディカル(株)製
NaIシンチレーションサーベイメーター

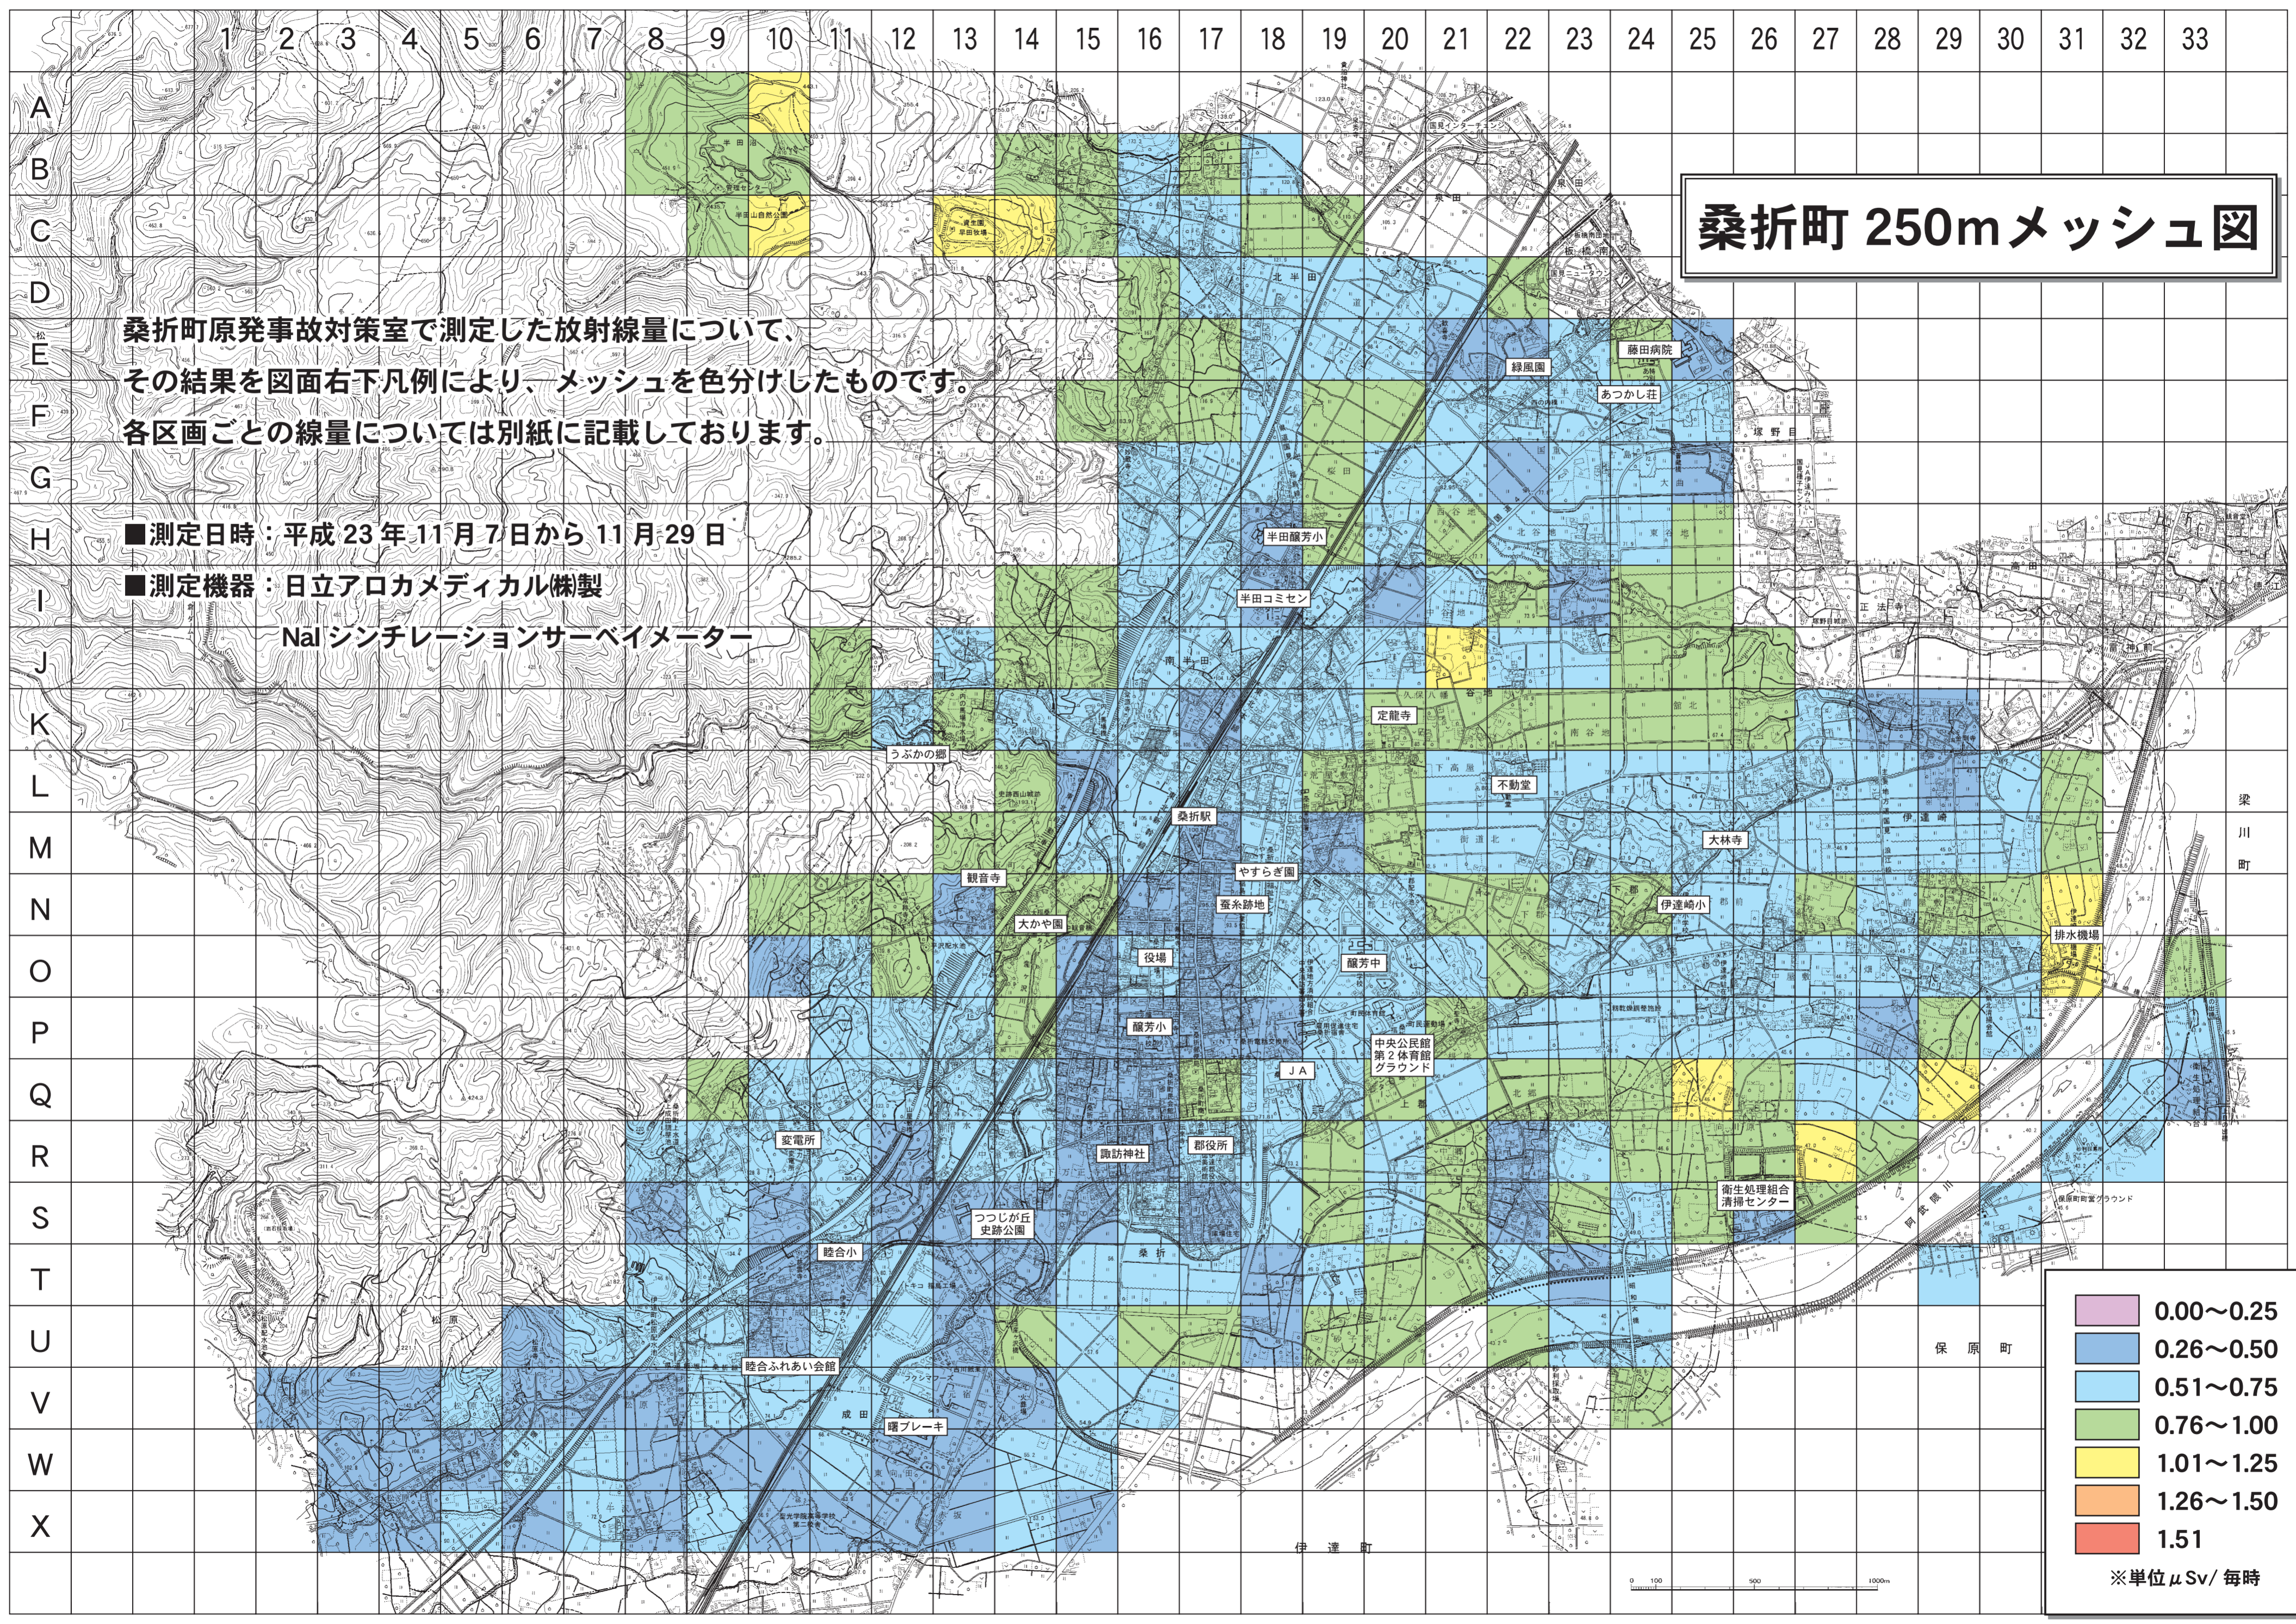

- 0.00~0.25
- 0.26~0.50
- 0.51~0.75
- 0.76~1.00
- 1.01~1.25
- 1.26~1.50
- 1.51

※単位 μSv / 毎時